


地坑泵控制箱 P-1 (本建筑共7台)	4kW	COS ϕ =0.8	K \times =1.0
挂墙明装(SUSPENDED ON WALL)	I=8.2A		
YJV-5x2.5,PVC25/CT			

断路器 CIRCUIT BREAKER
断路器 CIRCUIT BREAKER
接触器 AC.CONTACTOR
热继电器 THERMAL RELAY
电缆, 导线规格 SPECIFICATION OF CABLE OR WIRE
回路编号 CKT NO.
负荷名称 LOAD DESCRIPTION
装设容量 (KW) CAPACITY (KW)
二次回路编号 SECONDARY CKT NO.

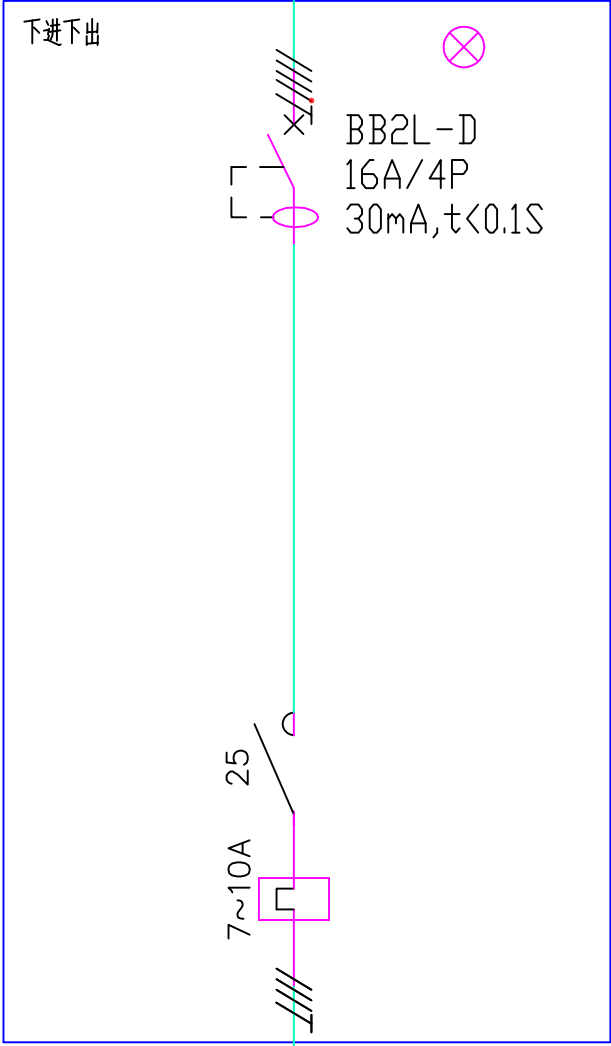

YJV-4x2.5,PVC25/CT
地坑泵 —
4
C3