装(INSTALLED ON GROUND)
-3x35+2x16,CT 上进下出线

COSØ=0.8 Kx=0.95
Ic=125A

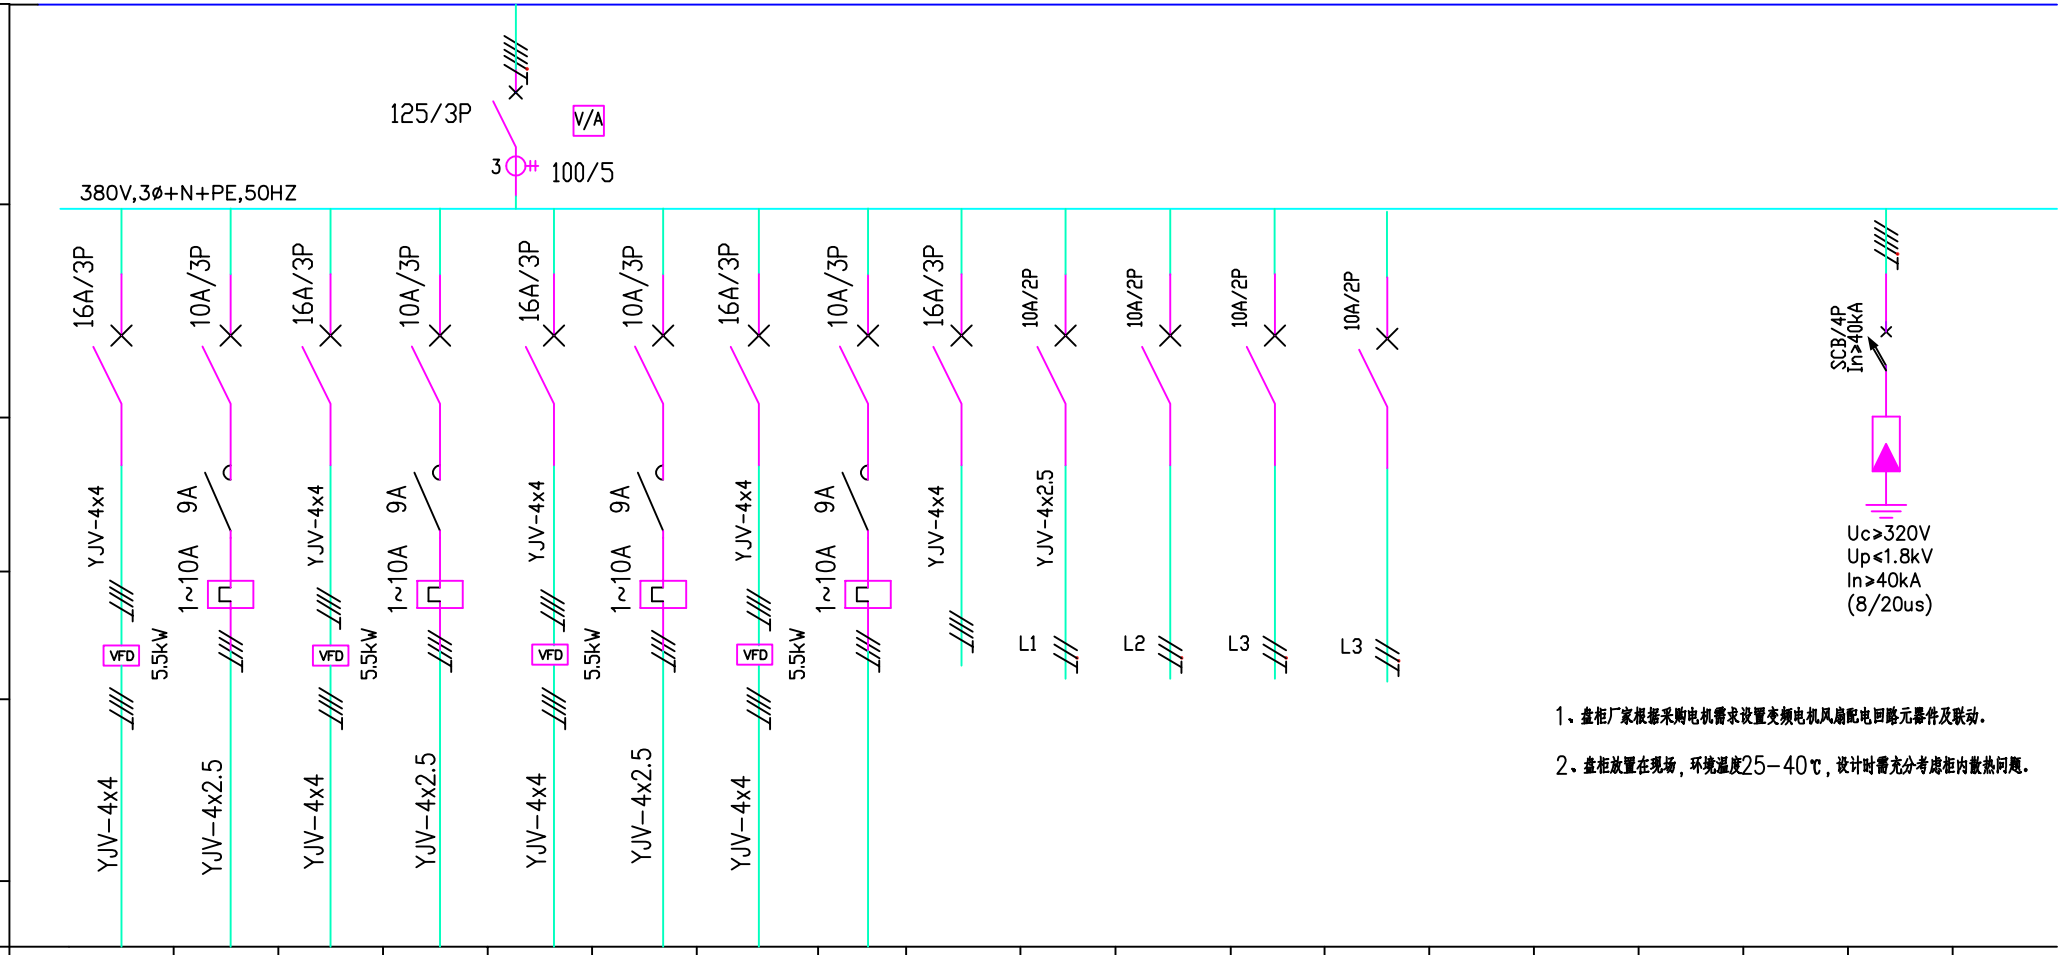

1、盘柜厂家根据采购电机需求设置变频电机风扇配电回路元器件及联动.

2、盘柜放置在现场，环境温度25-40℃，设计时需充分考虑柜内散热问题.

器
REAKER

器
REAKER

器
ACTOR

电器
RELAY

线规格
ATION OF
R WIRE

抗器

KT NO.	1		2		3		4		5		6		7	8	9	10	11	12	
CRIPTION	泵1#	变频电机风扇	泵2#	变频电机风扇	泵3#	变频电机风扇	泵4#	变频电机风扇	备用空开	柜内通风散热风扇	备用空开10A	备用空开10A	维修插座					SPD	
W) (KW)	5.5kw	0.3kw	5.5kw	0.3kw	5.5kw	0.3kw	5.5kw	0.3kw	16A/3P	风扇*2	10A/2P	10A/2P	10A						
Y CKT NO.	V1		V1		V1		V1		V1		V1								